

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА**  
**Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение**  
**«Димитровградский технический колледж»**  
**(ОГБПОУ ДТК)**

**433513, Ульяновская область, г. Димитровград,**  
**пр. Автостроителей, 63**

**Ответственный за отработку:**  
**Заместитель директора по хозяйственной работе**  
**Солопов Сергей Николаевич**  
**Конт. тел.: 8(84235) 4-69-86**

**Дата корректировки: 31.10.2016**

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК  
Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(Содержание)**

<b>1. <u>Содержание</u></b>	<b>2</b>
<b>2. <u>Условные обозначения</u></b>	<b>3</b>
<b>3. Лист согласования</b>	<b>4</b>
<b>4. Схема расположения объекта на местности</b>	<b>5</b>
<b>5. План расположения объекта на местности</b>	<b>6</b>
<b>    план здания</b>	<b>7-15</b>
<b>6. Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС</b>	<b>16</b>
<b>7. Оперативно-технические характеристики объекта</b>	<b>17-20</b>
<b>8. Риски возникновения техногенных пожаров</b>	<b>21-22</b>
<b>9. Риски возникновения аварий на системах ЖКХ</b>	<b>23-24</b>
<b>10. Декларация пожарной безопасности</b>	<b>25-28</b>
<b>11. Лист учета проверок надзорными органами</b>	<b>29</b>

# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК

Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(условные обозначения)



- огнетушитель



- телефон



№54  
750

- районная (городская больница) с ук. номера и кол. коек




- Места возможной посадки вертолѐта



- Пожарная часть



- Пути эвакуации



- Лестница

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК**  
Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(Лист согласования)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник Димитровградского  
пожарно-спасательного гарнизона  
подполковник внутренней службы  
Е.Ю. Волков

«*22*» *нояб* 2016 г.



**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор  
ОГБПОУ ДТК

В.А. Кологреев

«*22*» *нояб* 2016 г.



# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК

Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(Схема расположения ОГБПОУ ДТК на местности)

МО МВД России  
«Димитровградский»: 2-68-39

5 ПСЧ ФПС ФГКУ «Зотряд  
ФПС по Ульяновской области»  
(г.Димитровград,  
ул.Масленникова, 89),  
т. 8(84235) 50788,  
расстояние 1,5 км



**Гнужов Вячеслав  
Геннадьевич**  
Глава администрации  
8(84253) 2-65-13

**ФОТО Учебного корпуса**



## ОГБПОУ ДТК

Вместимость (проект.) – 800 человек.  
Характеристика зданий:  
1 корпус (учебно-лабораторный корпус) –  
трехэтажное строение, 2 корпус (общественно-  
бытовой корпус) – трехэтажное строение.  
Стены кирпичные, перекрытия железобетонные,  
крыша плоская покрыта рубимастам .  
Общая площадь – 8317,38 кв.м  
Конт. тел.:8 (884235) 4-69-86

## Общая характеристика населенного пункта:

- количество проживающего населения – 116,6 тыс. чел.
- количество домов – 8160;
- социально – значимых объектов – 97;
- котельных – 26 ;
- ПОО - 1



ФГБУЗ «КБ №172 ФМБА  
России» (г.Димитровград,  
ул.Т.Потаповой, д.172),  
т. 8(84235) 6-41-70, расстояние  
3,5 км



ПО ОАО ДААЗ  
(г.Димитровград,  
пр.Автостроителей, 78),  
т. 8(84235) 52169,  
расстояние 0,2км

Вертолетные площадки на территории  
объекта отсутствуют

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Год постройки	Дата послед. кап. ремонта	Кол-во этажей	Общая высота	Наличие служебного транспорта	Общ. площ. компл.	Среднее количество нахождения людей / персонала в здании (чел.)	Количество людей / персонала находящихся в здании круглосуточно	Количество выходов
1974	-	1-3	10,24	5	8317,38	700/100	1	9

## Директор

Кологреев Владимир Александрович  
Тел. 8(84235) 4-69-52


# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК

Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(План расположения объектов ОГБПОУ ДТК на местности)

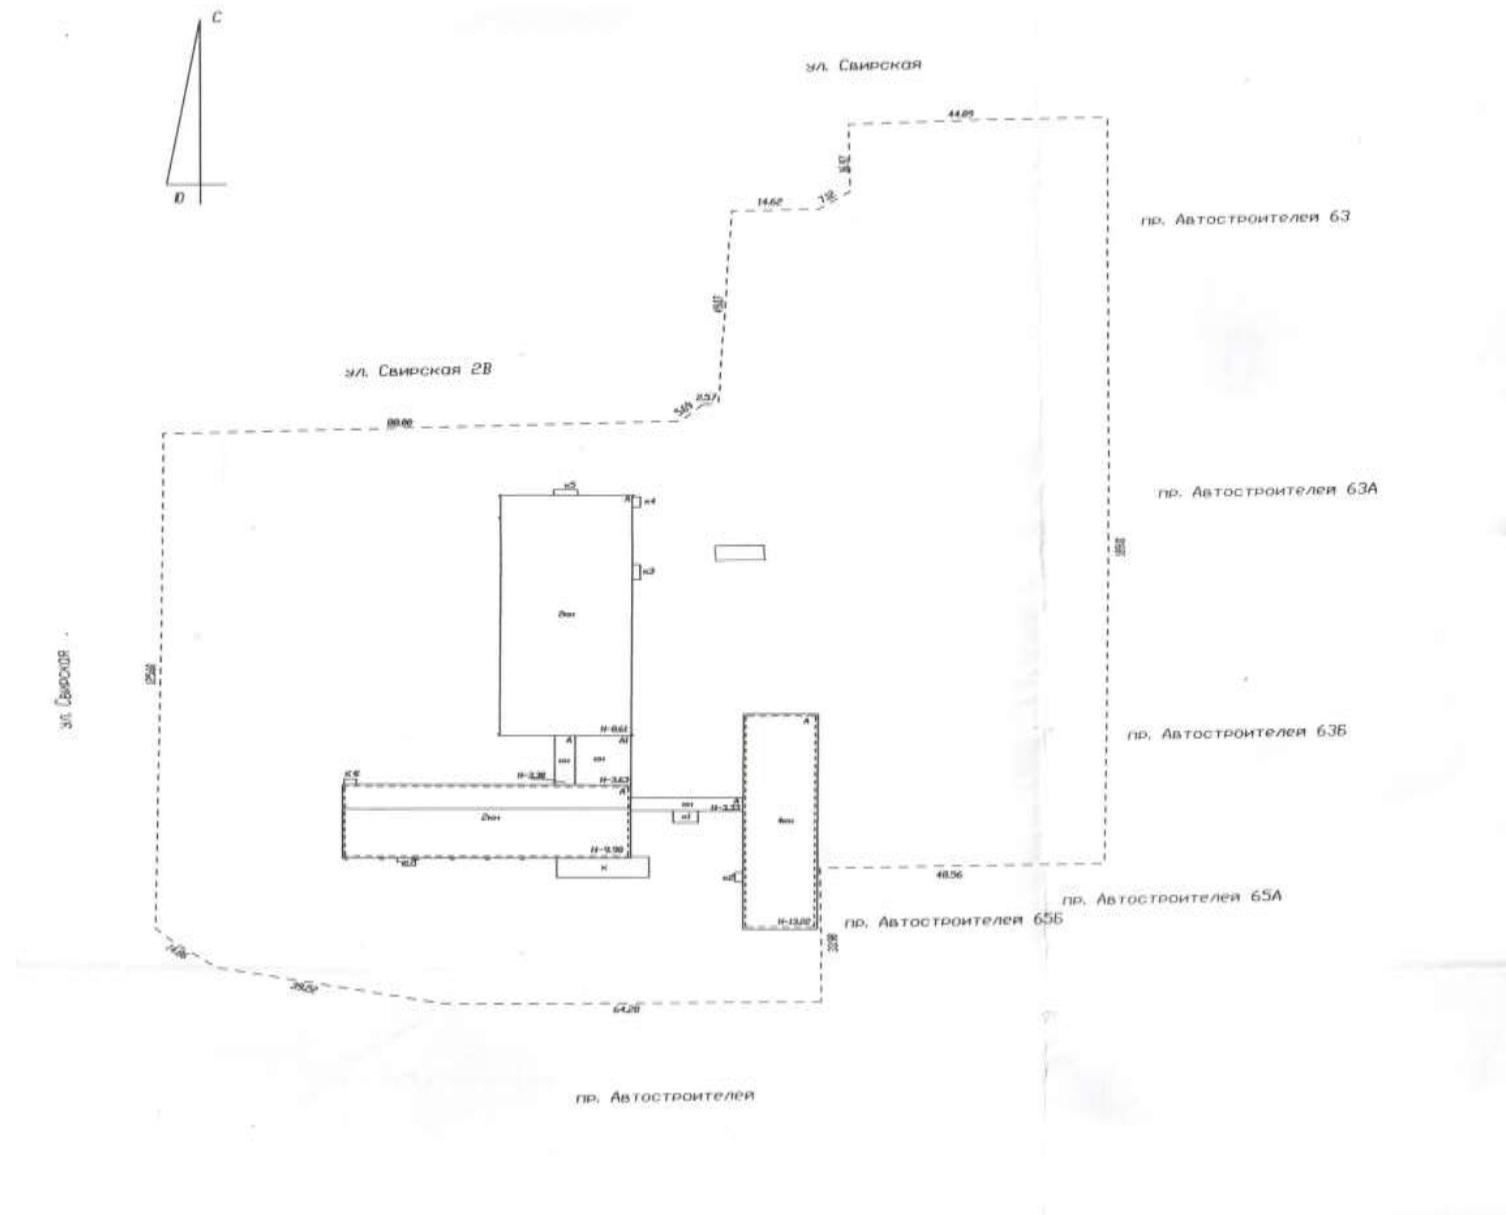

Водные объекты пригодные для забора воды воздушными судами и водоемы для забора воды при тушении лесных пожаров БЕ-200ЧС на территории объекта отсутствуют

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК  
Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(план подвала)**

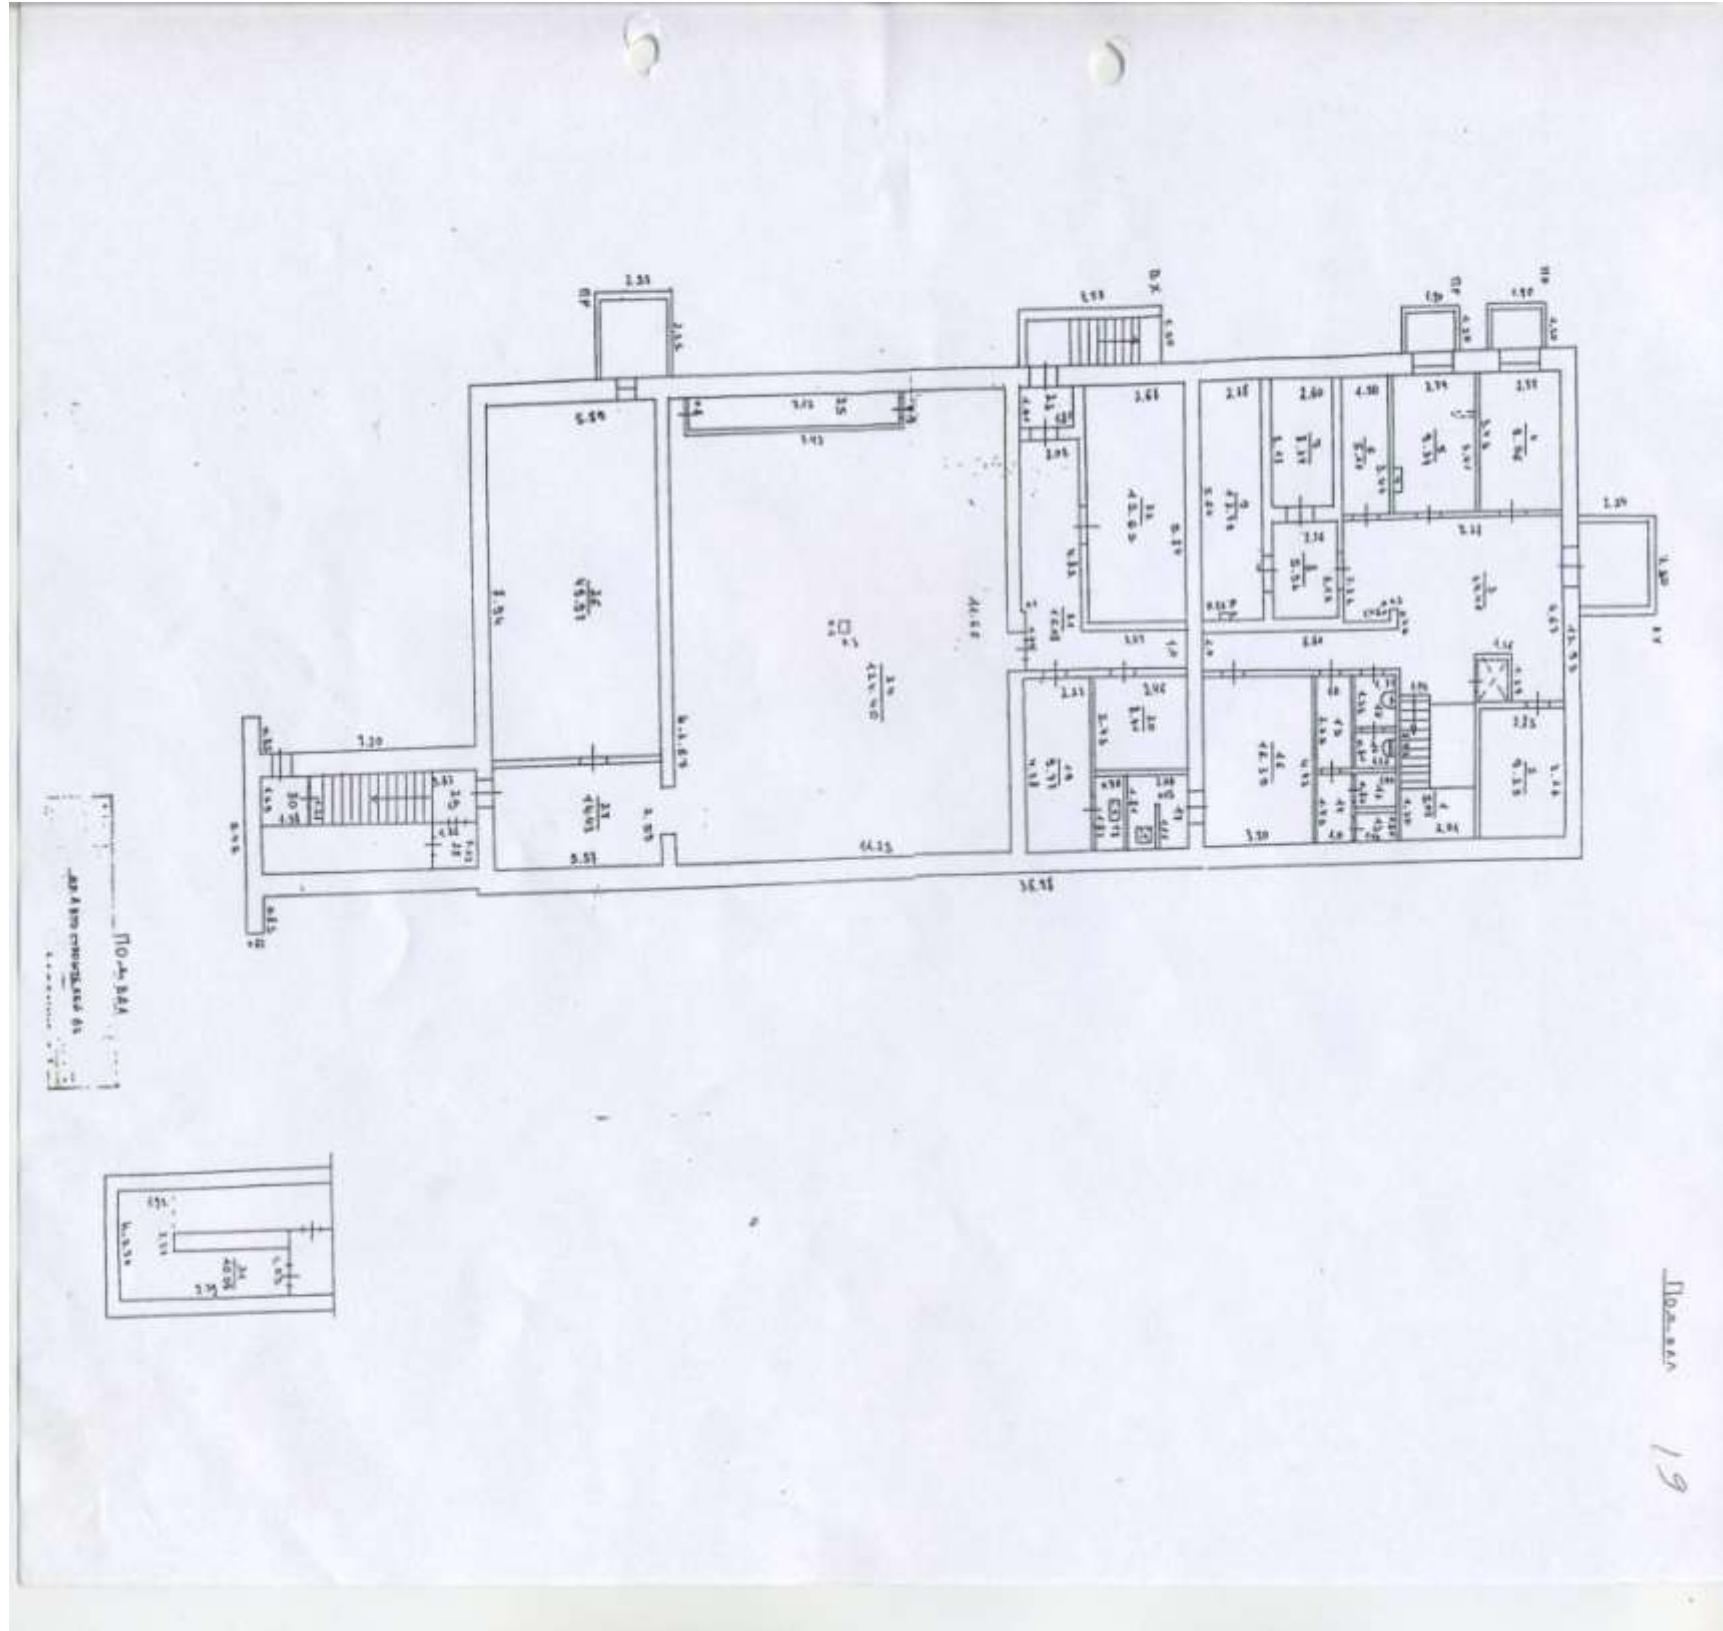

# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК

Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(план эвакуации 1-го этажа)

## ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

в случае возникновения пожара на 1 этаже учебно-лабораторного корпуса  
Димитровградского технического колледжа  
Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ОГБПОУ ДТК

*В.А. Кологреев*  
В.А. Кологреев  
"17" декабря 2015 года


Действия при пожаре: Сохраняйте спокойствие!!!		
1 Сообщить по телефону 101 Служба спасения 112		- Адрес объекта - Место возникновения пожара - Свою фамилию
2 Эвакуировать людей		- Ориентироваться по знакам направления движения - Взять с собой пострадавших
3 По возможности принять меры по тушению пожара		- Использовать первичные средства пожаротушения - Нажать кнопку включения пожарной сигнализации

Действия при аварии: Сохраняйте спокойствие!!!		
1 Сообщить по телефону 101 Служба спасения 112		- Адрес объекта - Что случилось - Имеются ли пострадавшие - Свою фамилию
2 Локализовать аварию		- Предотвратить развитие аварии - Оказать помощь пострадавшим - Обозначить место аварии
3 Эвакуировать людей		- Ориентироваться по знакам - Взять с собой пострадавших

**Обесточить помещение**

### Условные обозначения

- Основной выход
- Эвакуационный выход
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Пути эвакуации
- Огнетушитель
- Телефон
- Пульт автоматической пожарной сигнализации
- Кнопка включения пожарной сигнализации
- Аптечка первой медицинской помощи
- Место отключения электроэнергии
- Вы находитесь здесь

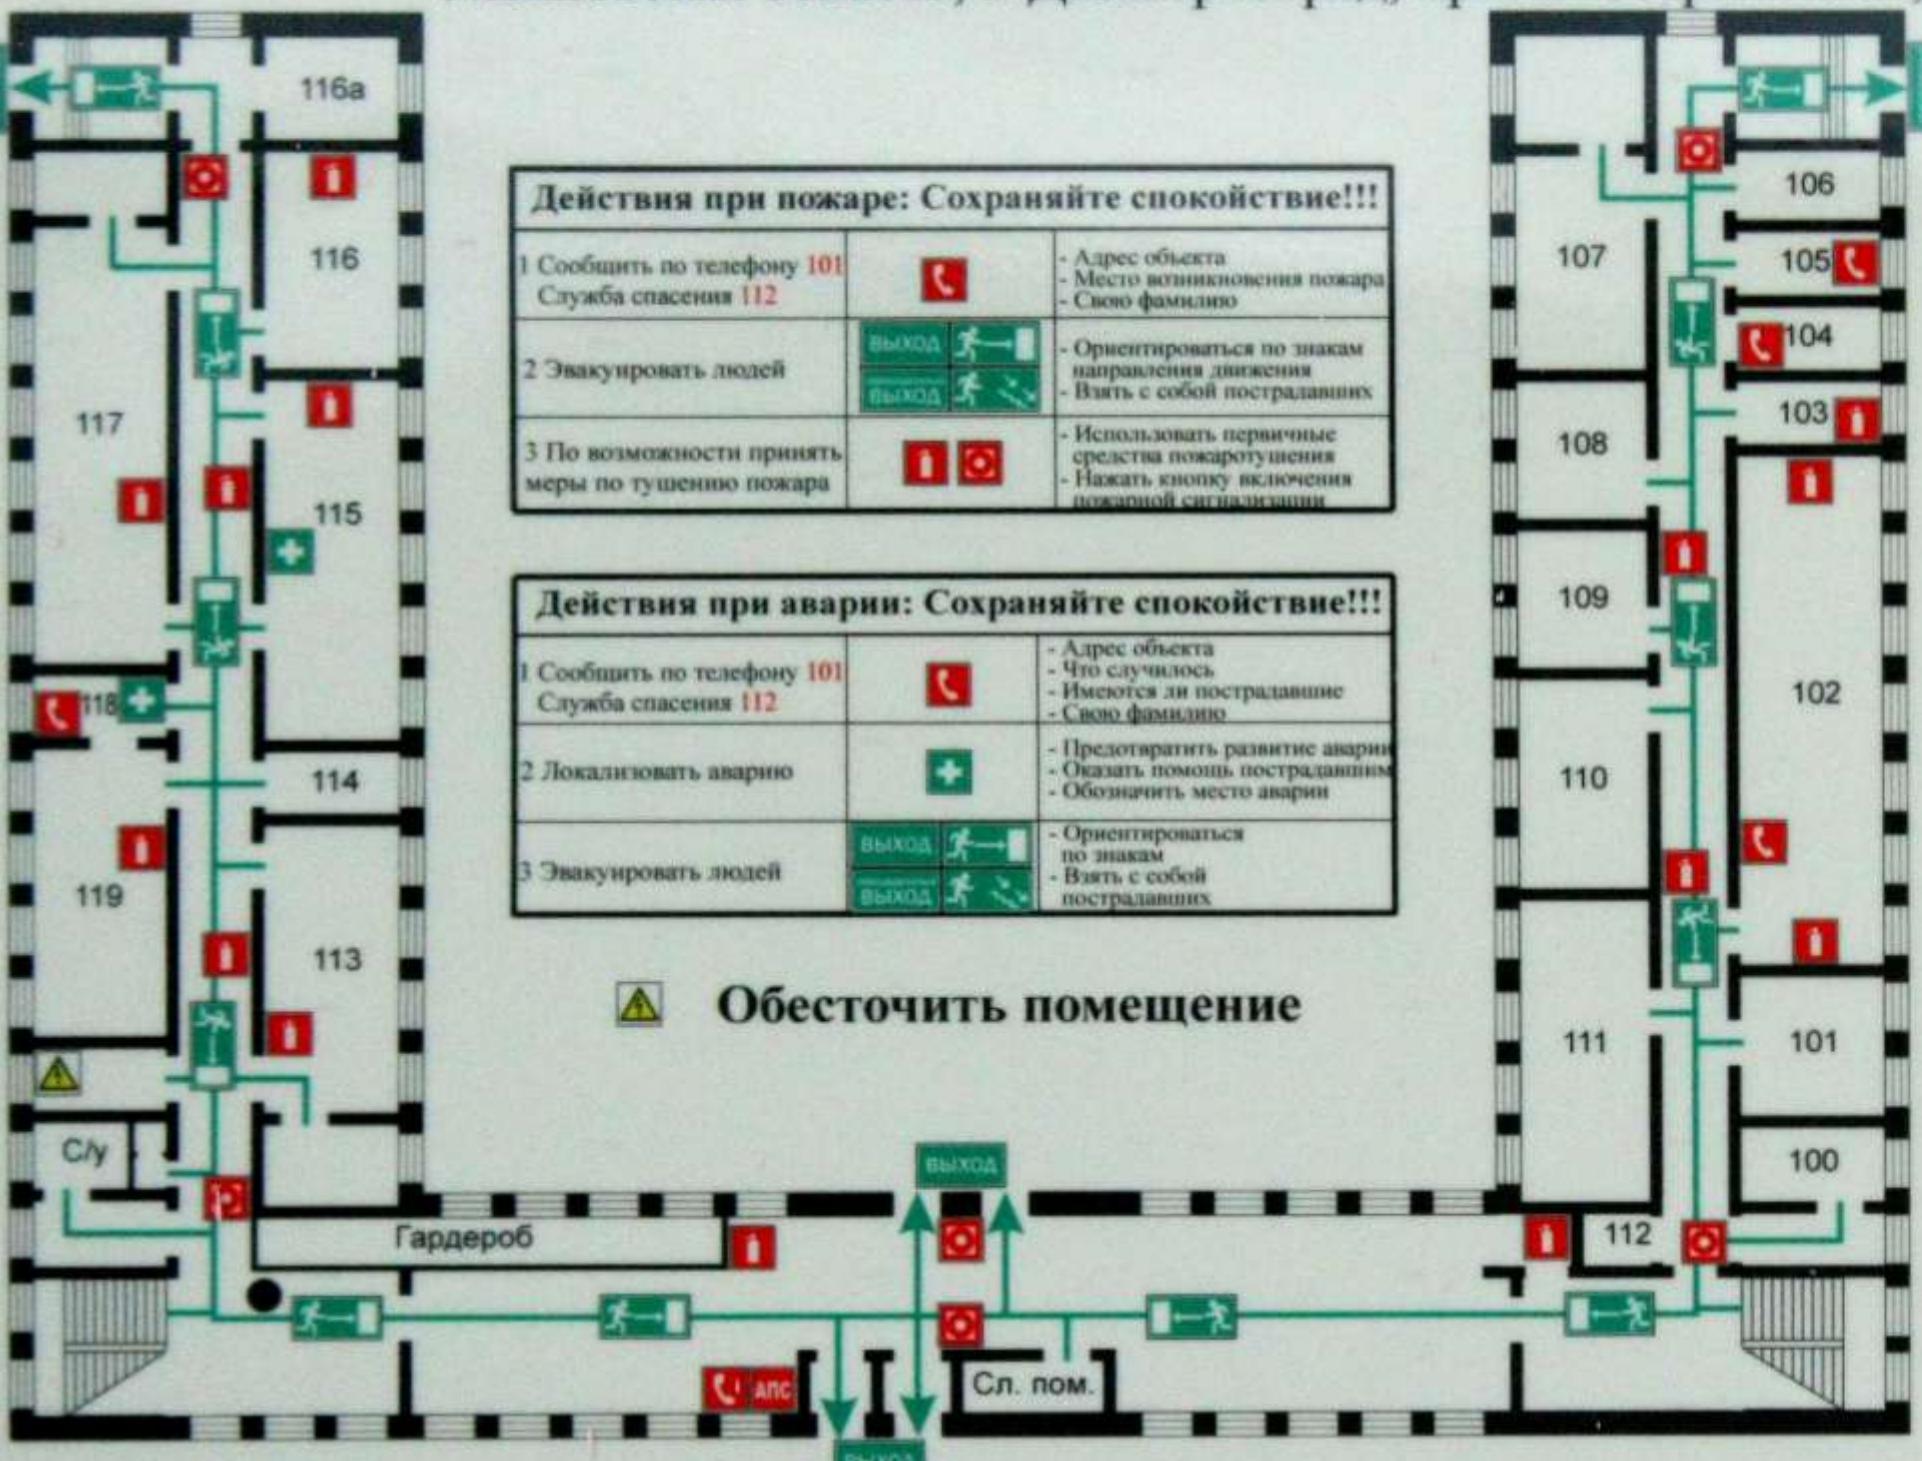

Изготовитель: ИП Луканин В.В.  
Лицензия № 3-И/00132 от 06 апреля 2012 года  
тел. 95-15-89; тел/факс 8 84-254 2-07-48  
сайт: iplukania.ru, e-mail: iplukania@mail.ru  
Согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 200-20-1440-ЖЗ-2015

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК**  
Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(план эвакуации 1-го этажа)

**ПЛАН ЭВАКУАЦИИ**

в случае возникновения пожара на 1 этаже  
общественно-бытового корпуса  
Димитровградского технического колледжа  
Ульяновская область, г. Димитровград,  
пр. Автостроителей, 63

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ОГБПОУ ДТК  
*В.А. Колосов*  
"17" декабря 2015 года

**Условные обозначения**

	Аварийный выход		Огнетушитель
	Основной выход		Огнетушитель
	Эвакуационный выход		Телефон
	Направление движения к эвакуационному выходу		Кнопка включения пожарной сигнализации
	Пути эвакуации		Вы находитесь здесь

Действия при пожаре: Сохраняйте спокойствие!!!      Действия при аварии: Сохраняйте спокойствие!!!

Обесточить помещение			
1 Сообщить по телефону 100 Служба спасения 112		- Адрес объекта - Место возникновения пожара - Свои фамилию	1 Сообщить по телефону 100 Служба спасения 112
2 Эвакуировать людей		- Ориентироваться по линиям направленного движения - Идти с собой пострадавших	2 Локализировать аварию
3 По возможности принять меры по тушению пожара		- Использовать переносные средства пожаротушения - Нажать кнопку включения пожарной сигнализации	3 Эвакуировать людей

Исполнитель: ИИ. Лукашин В.В. Лицензия № 3-8/00132 от 06 апреля 2012 года  
тел. 85-15-89, тел/факс 8 84-254 2-47-48 сайт: fphkzntk.ru, e-mail: fphkzntk@mail.ru

Согласно ГОСТ Р 12.2.143-2007 200-20-1440-ЖЗ-2014


# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК

Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(план эвакуации 2-го этажа)

## ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

в случае возникновения пожара на 2 этаже учебно-лабораторного корпуса  
Димитровградского технического колледжа  
Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ОГБПОУ ДТК  
  
В.А. Колодреев  
"17" декабря 2015 года

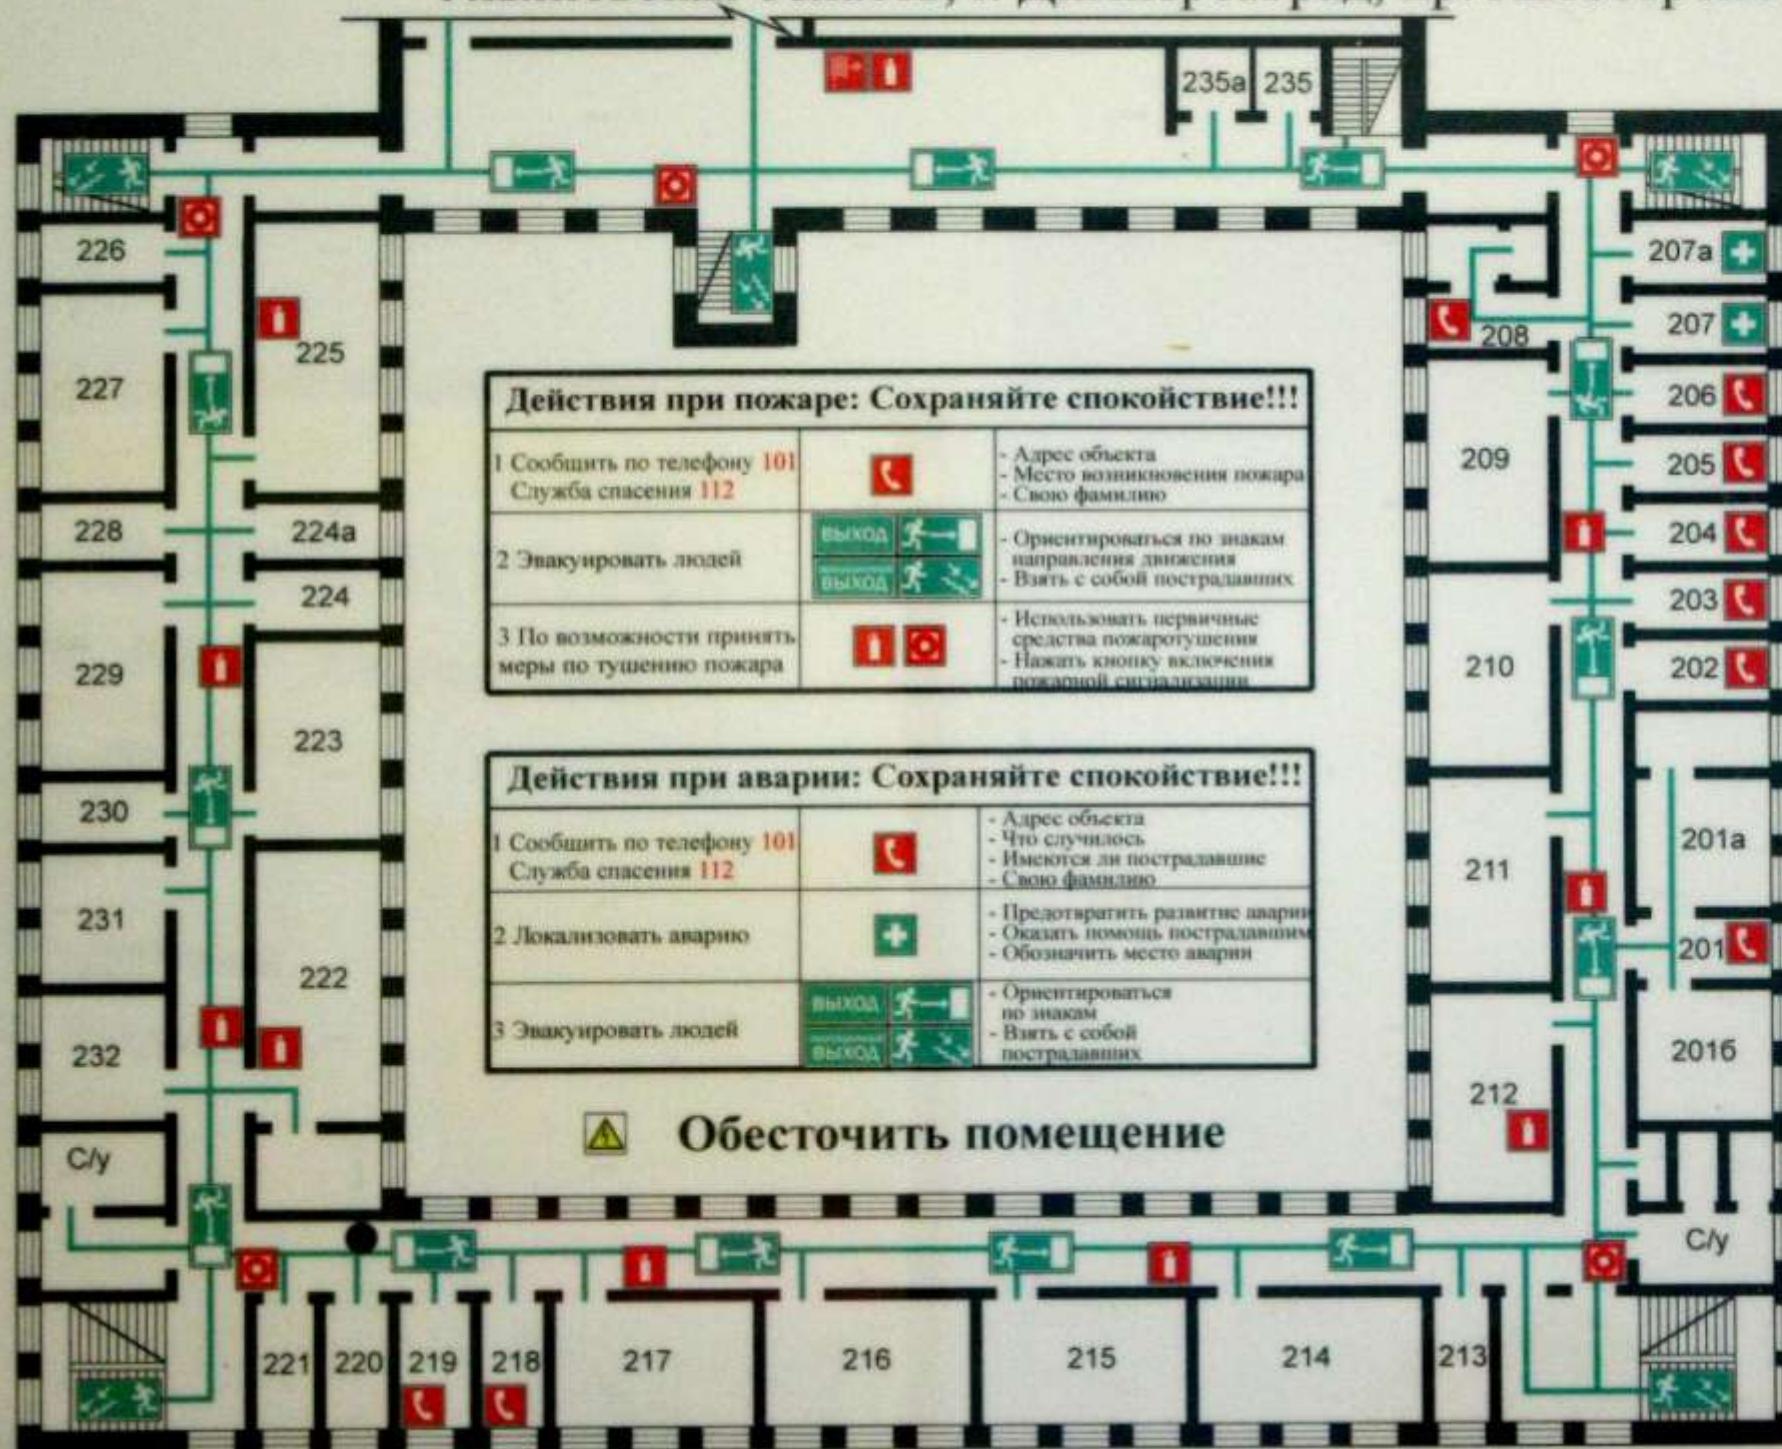

Действия при пожаре: Сохраняйте спокойствие!!!		
1 Сообщить по телефону 101 Служба спасения 112		- Адрес объекта - Место возникновения пожара - Свою фамилию
2 Эвакуировать людей	 	- Ориентироваться по знакам направления движения - Взять с собой пострадавших
3 По возможности принять меры по тушению пожара	 	- Использовать первичные средства пожаротушения - Нажать кнопку включения пожарной сигнализации

Действия при аварии: Сохраняйте спокойствие!!!		
1 Сообщить по телефону 101 Служба спасения 112		- Адрес объекта - Что случилось - Имеются ли пострадавшие - Свою фамилию
2 Локализовать аварию		- Предотвратить развитие аварии - Оказать помощь пострадавшим - Обозначить место аварии
3 Эвакуировать людей	 	- Ориентироваться по знакам - Взять с собой пострадавших

 **Обесточить помещение**

### Условные обозначения

-  Направление движения к эвакуационному выходу по лестнице вниз
-  Направление движения к эвакуационному выходу
-  Пути эвакуации
-  Огнетушитель
-  Телефон
-  Пульт автоматической пожарной сигнализации
-  Кнопка включения пожарной сигнализации
-  Пожарный кран
-  Аптечка первой медицинской помощи
-  Вы находитесь здесь

Изготовитель: ИП Луканин В.В.  
Лицензия № 3-Б/00132 от 06 апреля 2012 года  
тел. 95-15-89; тел/факс 8 84-254 2-07-48  
сайт: [iplukanin.ru](http://iplukanin.ru), e-mail: [iplukanin@mail.ru](mailto:iplukanin@mail.ru)  
Согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 200-20-1440-ЖЗ-2015

# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК

Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(план эвакуации 2-го этажа)

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ОГБПОУ ДТК  
*В.А. Колотгреев*  
"17" декабря 2015 года

## ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

в случае возникновения пожара на 2 этаже  
общественно-бытового корпуса  
Димитровградского технического колледжа  
Ульяновская область, г. Димитровград,  
пр. Автостроителей, 63

Второй свет  
спортивного зала

235  
235а

233  
актовый зал

С/у

### Условные обозначения

	Направление движения к эвакуационному выходу		Пожарный кран
	Пути эвакуации		Огнетушитель
	направление движения к эвакуационному выходу по лестнице вниз		Кнопка включения пожарной сигнализации
	Огнетушитель		Вы находитесь здесь

Действия при пожаре: Сохраняйте спокойствие!!!      Действия при аварии: Сохраняйте спокойствие!!!


⚠ Обесточить помещение			
1 Сообщить по телефону 101 Служба спасения 112		- Адрес объекта - Место возникновения пожара - Свою фамилию	1 Сообщить по телефону 101 Служба спасения 112
2 Эвакуировать людей		- Ориентироваться по знакам направления движения - Вести с собой пострадавших	2 Локализовать аварию
3 По возможности принять меры по тушению пожара		- Использовать первичные средства пожаротушения - Нажать кнопку включения пожарной сигнализации	3 Эвакуировать людей
Исполнитель: ИП Луканин В.В. Лицензия № 3-01/00131 от 06 апреля 2012 года тел. 95-15-80; телефон 8 84-254 3-07-48 сайт: ipbka.ru, e-mail: ipbka@mail.ru		Ссылка: ГОСТ Р 12.2.143-2009 200-20-1440-303-2014	

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК**  
Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(план эвакуации 3-го этажа)

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

в случае возникновения пожара на 3 этаже учебно-лабораторного корпуса  
Димитровградского технического колледжа  
Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ОГБПОУ ДТК  
  
В.А. Колодрина  
"17" декабря 2015 года

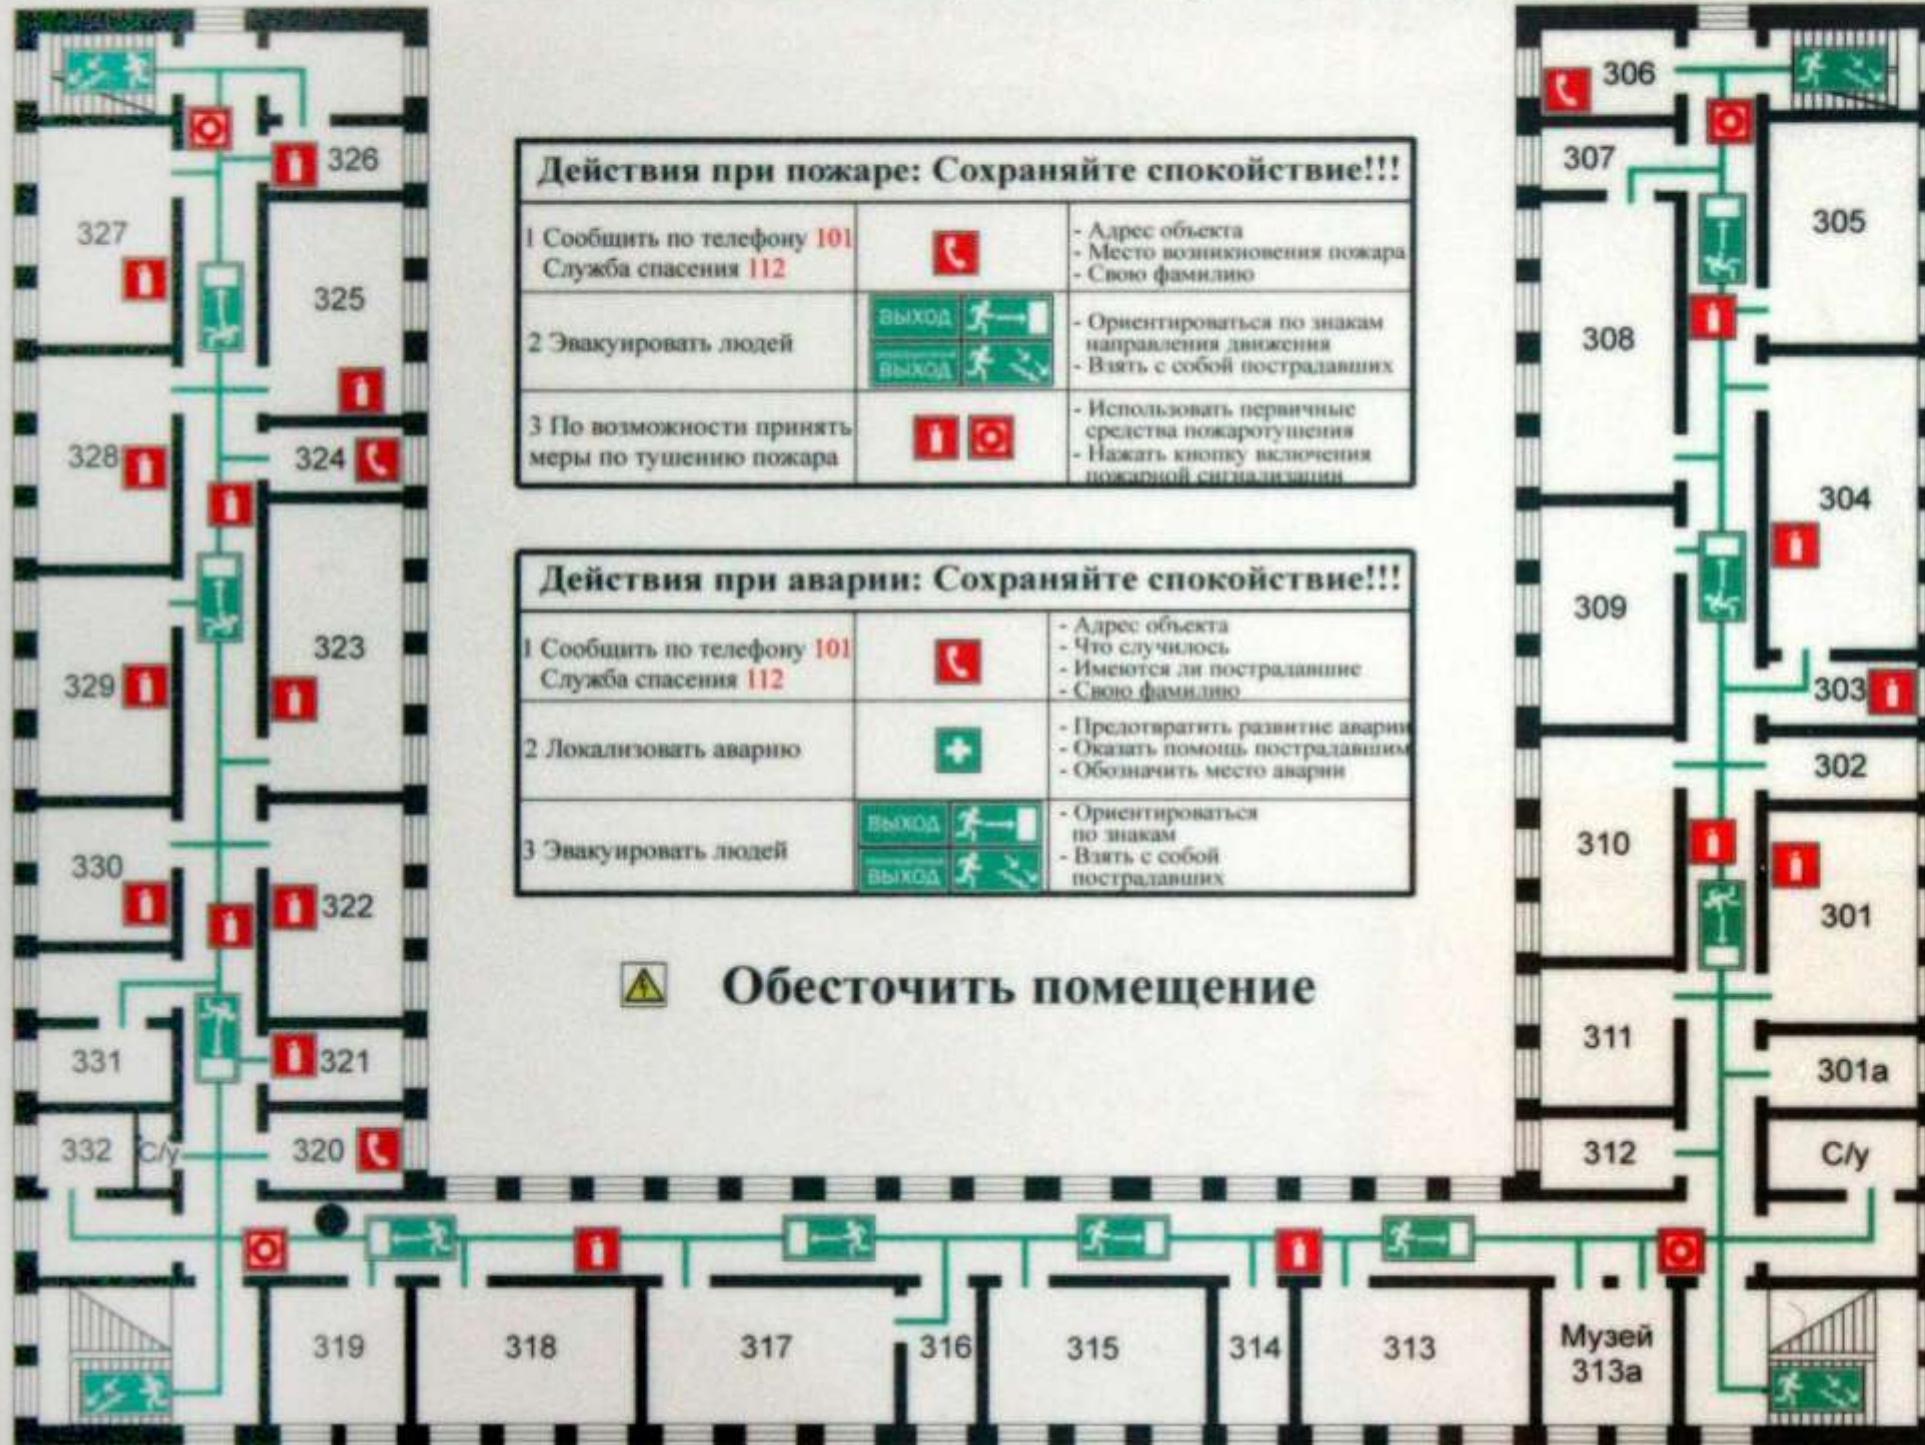

**Действия при пожаре: Сохраняйте спокойствие!!!**

1 Сообщить по телефону 101 Служба спасения 112		- Адрес объекта - Место возникновения пожара - Свою фамилию
2 Эвакуировать людей	 	- Ориентироваться по знакам направления движения - Взять с собой пострадавших
3 По возможности принять меры по тушению пожара	 	- Использовать первичные средства пожаротушения - Нажать кнопку включения пожарной сигнализации

**Действия при аварии: Сохраняйте спокойствие!!!**

1 Сообщить по телефону 101 Служба спасения 112		- Адрес объекта - Что случилось - Имеются ли пострадавшие - Свою фамилию
2 Локализовать аварию		- Предотвратить развитие аварии - Оказать помощь пострадавшим - Обозначить место аварии
3 Эвакуировать людей	 	- Ориентироваться по знакам - Взять с собой пострадавших

 **Обесточить помещение**

## Условные обозначения

-  Направление движения к эвакуационному выходу по лестнице вниз
-  Направление движения к эвакуационному выходу
-  Пути эвакуации
-  Огнетушитель
-  Телефон
-  Кнопка включения пожарной сигнализации
-  Пожарный кран
-  Аптечка первой медицинской помощи
-  Вы находитесь здесь

Изготовитель: ИП Луканин В.В.  
Лицензия № 3-И/00132 от 06 апреля 2012 года  
тел. 95-15-89; тел/факс 8 84-254 2-07-48  
сайт: iplukanin.ru, e-mail: iplukanin@mail.ru  
Согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 200-20-1440-ЖЗ-2015

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК**  
Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(план эвакуации 3-го этажа)

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ОГБПОУ ДТК  
*[Подпись]*  
И.А. Козлов  
"17" декабря 2013 года

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

в случае возникновения пожара на 3 этаже  
общественно-бытового корпуса  
Димитровградского технического колледжа  
Ульяновская область, г. Димитровград,  
пр. Автостроителей, 63

**Условные обозначения**

- Направление движения к эвакуационному выходу
- Пути эвакуации
- направление движения к эвакуационному выходу по лестнице вниз
- Огнетушитель
- Пожарный кран
- Вы находитесь здесь

Второй световой ярус


333

334

**Действия при пожаре: Сохраняйте спокойствие!!!**      **Действия при аварии: Сохраняйте спокойствие!!!**

⚠ Обесточить помещение			
1 Сообщить по телефону 101 Служба спасения 112		- Адрес объекта - Место возникновения пожара - Свое фамилию	1 Сообщить по телефону 101 Служба спасения 112
2 Эвакуировать людей		- Ориентироваться по знакам направленного движения - Идти с собой пострадавших	2 Локализовать аварию
3 По возможности принять меры по тушению пожара		- Использовать первичные средства пожаротушения - Нажать кнопку включения пожарной сигнализации	3 Эвакуировать людей
<small>Иллюстрация: ИИЗ Луховица В.В. Закончик № 3-07/00132 от 06 апреля 2012 года дт. 05.06.13 от объекта 8.84.104.1.07-08 сайт: info@otk.ru, e-mail: info@otk@mail.ru</small>		<small>Система ГОСТ Р 12.2.143-2009 200-20-1440-ЖЗ-2014</small>	

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК  
Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(план чердака)**

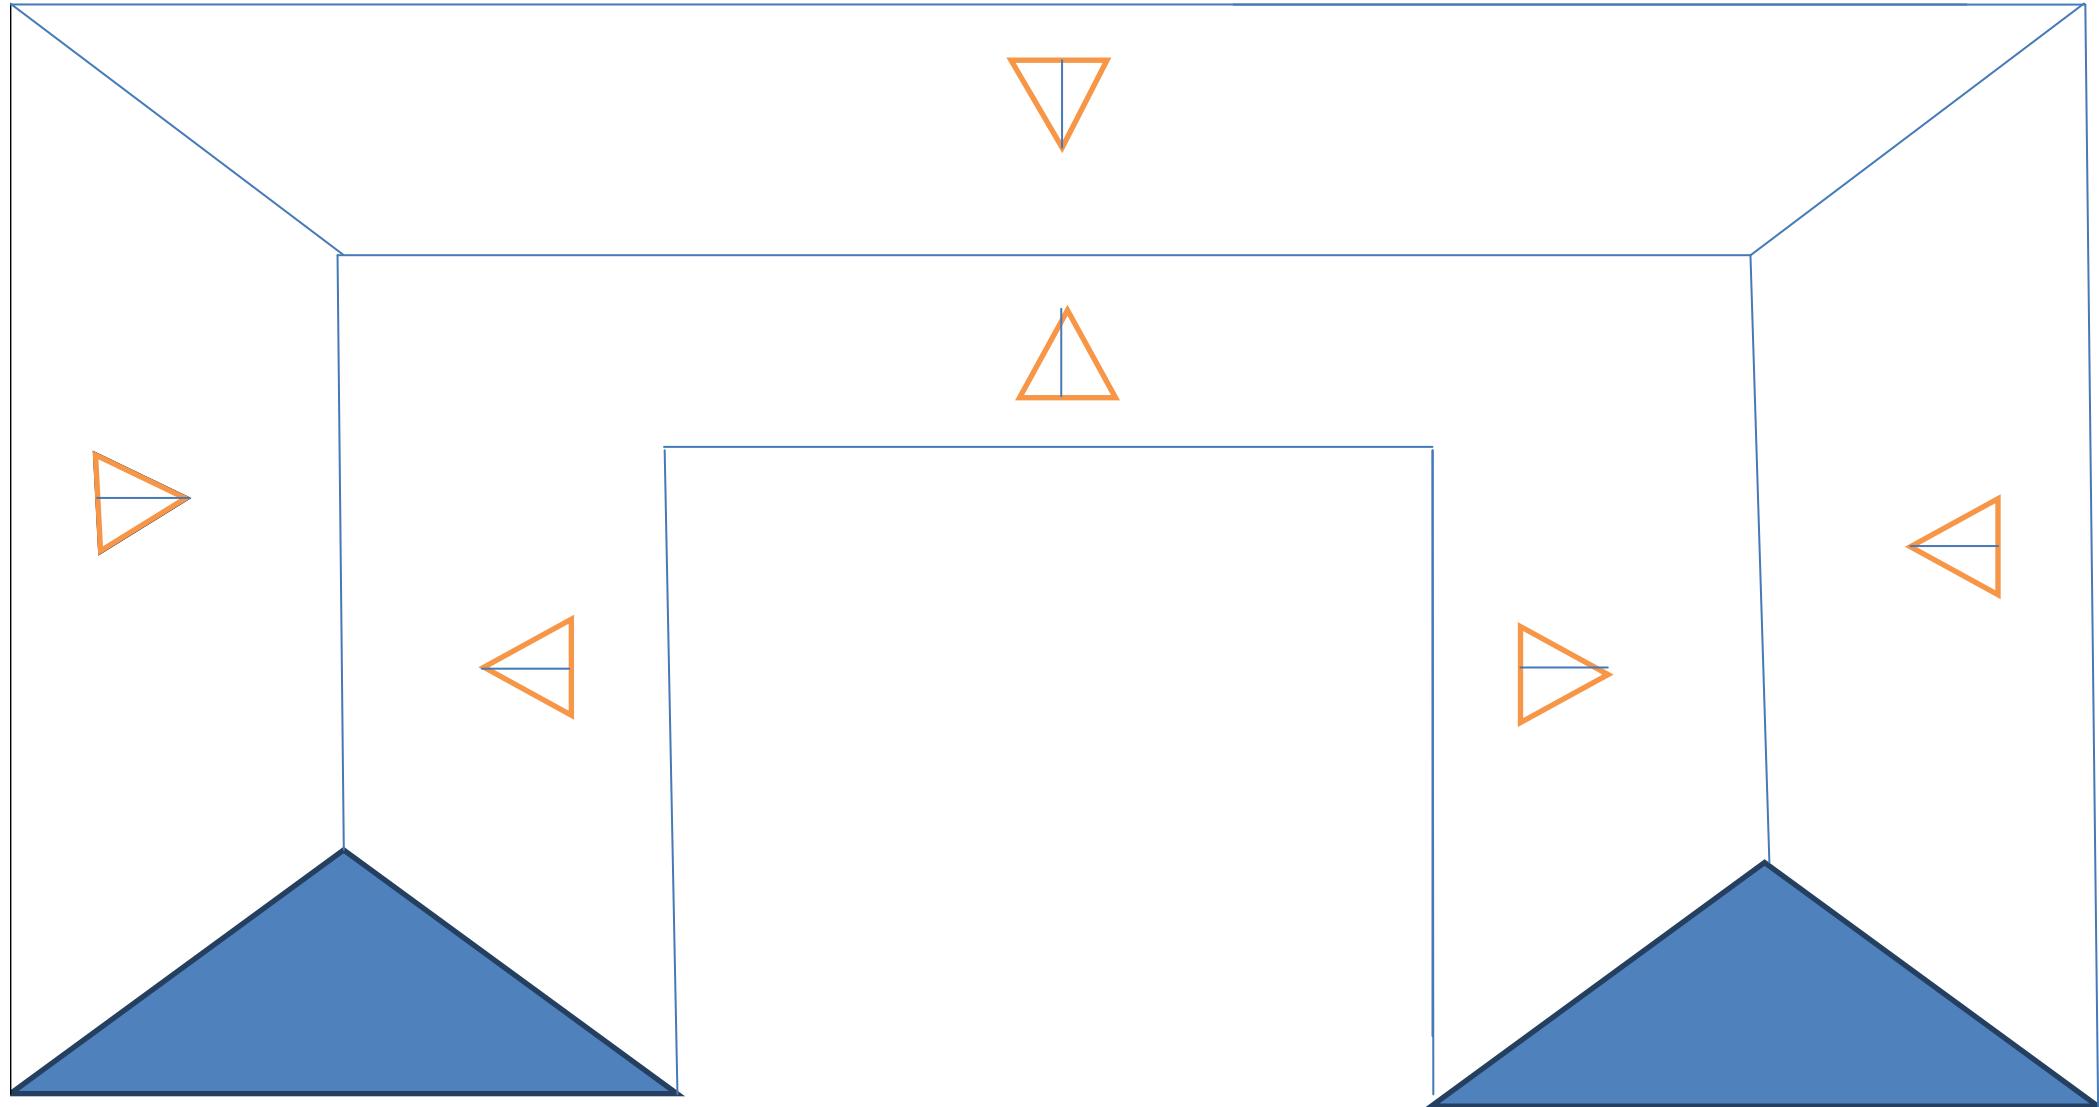

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК**

**Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)**

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование риска</b>	<b>Показатель риска</b>	<b>Временные показатели риска</b>	<b>Муниципальный район (городской округ) в субъекте РФ</b>
1	Риски возникновения аварий на системах ЖКХ	<b>Приемлемый риск – <math>10^{-6}</math></b>	Январь - Декабрь	Вся территория г. Димитровграда
2	Риски возникновения техногенных пожаров	<b>Приемлемый риск - <math>10^{-6}</math></b>	Январь - Декабрь	Вся территория г. Димитровграда

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК**  
Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
**(оперативно-технические характеристики объекта)**

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
		<b>учебный корпус</b>
1.	<b>Назначение здания</b>	Для учебных целей
2.	<b>Степень огнестойкости здания</b>	2
3.	<b>Количество находящихся людей в здании:</b>	
3.1	в дневное время	837
3.2	в ночное время	1
4.	<b>Строительные и конструктивные особенности здания:</b>	
4.1	этажность	1-3
4.2	общая высота	10,24
4.3	размеры (геометрические)	55,10*13,10
		49,10*19,10
		16,90*4,0
4.4	назначение подвала	коммуникации, теплоузел
4.5	наличие чердака	есть
4.6	тех. этажа	нет
5.	<b>Строительные конструкции:</b>	
5.1.1	Наружные стены	<b>Предел огнестойкости 40 мин. (потеря огнестойкости)</b> <b>Пожарная опасность (умереннопожароопасные)</b>

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК**

**Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(оперативно-технические характеристики объекта)**

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта	
		<b>учебный корпус</b>	
5.1.2	Перегородки	<b>Предел огнестойкости</b> 60 мин. (потеря несущей стойкости) <b>Пожарная опасность</b> (умереннопожароопасные)	
5.1.3	Перекрытия	<b>Предел огнестойкости</b> 15 мин. (потеря целостности) <b>Пожарная опасность</b> (умереннопожароопасные)	
5.1.4	Кровля	<b>Предел огнестойкости</b> 15 мин. (потеря целостности) <b>Пожарная опасность</b> (умереннопожароопасные)	
5.1.5	Лестничные клетки	нет	
5.2 5.2.1	Строительные материалы: Перегородки	<b>Горючесть:</b> умеренногорючие <b>Воспламеняемость:</b> умеренновоспламеняемые <b>Распространение пламени по поверхности:</b> умереннораспространяемые <b>Дымообразующая способность:</b> с умеренной дымообразующей способностью <b>Токсичность:</b> умеренноопасные.	

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК**

**Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(оперативно-технические характеристики объекта)**

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
		<b>учебный корпус</b>
5.2.2	Перекрытия	<b>Горючесть:</b> нормальногорючие <b>Воспламеняемость:</b> умеренновоспламеняемые <b>Распространение пламени по поверхности:</b> умереннораспространяющие <b>Дымообразующая способность:</b> с умеренной дымообразующей способностью <b>Токсичность:</b> умеренноопасные
5.2.3	Кровля	<b>Горючесть:</b> нормальногорючие <b>Воспламеняемость:</b> умеренновоспламеняемые <b>Распространение пламени по поверхности:</b> умереннораспространяющие <b>Дымообразующая способность:</b> с умеренной дымообразующей способностью <b>Токсичность:</b> умеренноопасные
5.2.4	Лестничные клетки	не горючие

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК**  
Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
		<b>учебный корпус</b>
6.	Предел огнестойкости и вид противопожарных преград	нет
7.	Пути эвакуации	Дверные и оконные проемы
8.	Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления.	Электроэнергия от электрощитовой, распределителю на этажах
9.	Основные элементы опасности для людей при пожаре.	Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10.	Противопожарное водоснабжение	
10.1	- количество пожарных водоемов, их емкость	нет
10.2	-пожарный водопровод, его вид, расход воды;	нет
10.3	-количество гидрантов;	2
10.4	- наличие и количество внутренних пожарных кранов;	3


**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА: ОГБПОУ ДТК**  
**Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63**  
**(Оперативно-технические характеристики объекта)**

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
		<b>учебный корпус</b>
10.5 10.6 10.7	-тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; -требуемый расход воды на нужды пожаротушения: - способы подачи воды	Полугайка Рота, 51  25 л/с  от автоцистерны
11.	Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов	нет
12.	Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации	Автоматическая пожарная сигнализация.

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК**


**Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(Риски возникновения техногенных пожаров)**

1-й вариант МОУ СОШ №17

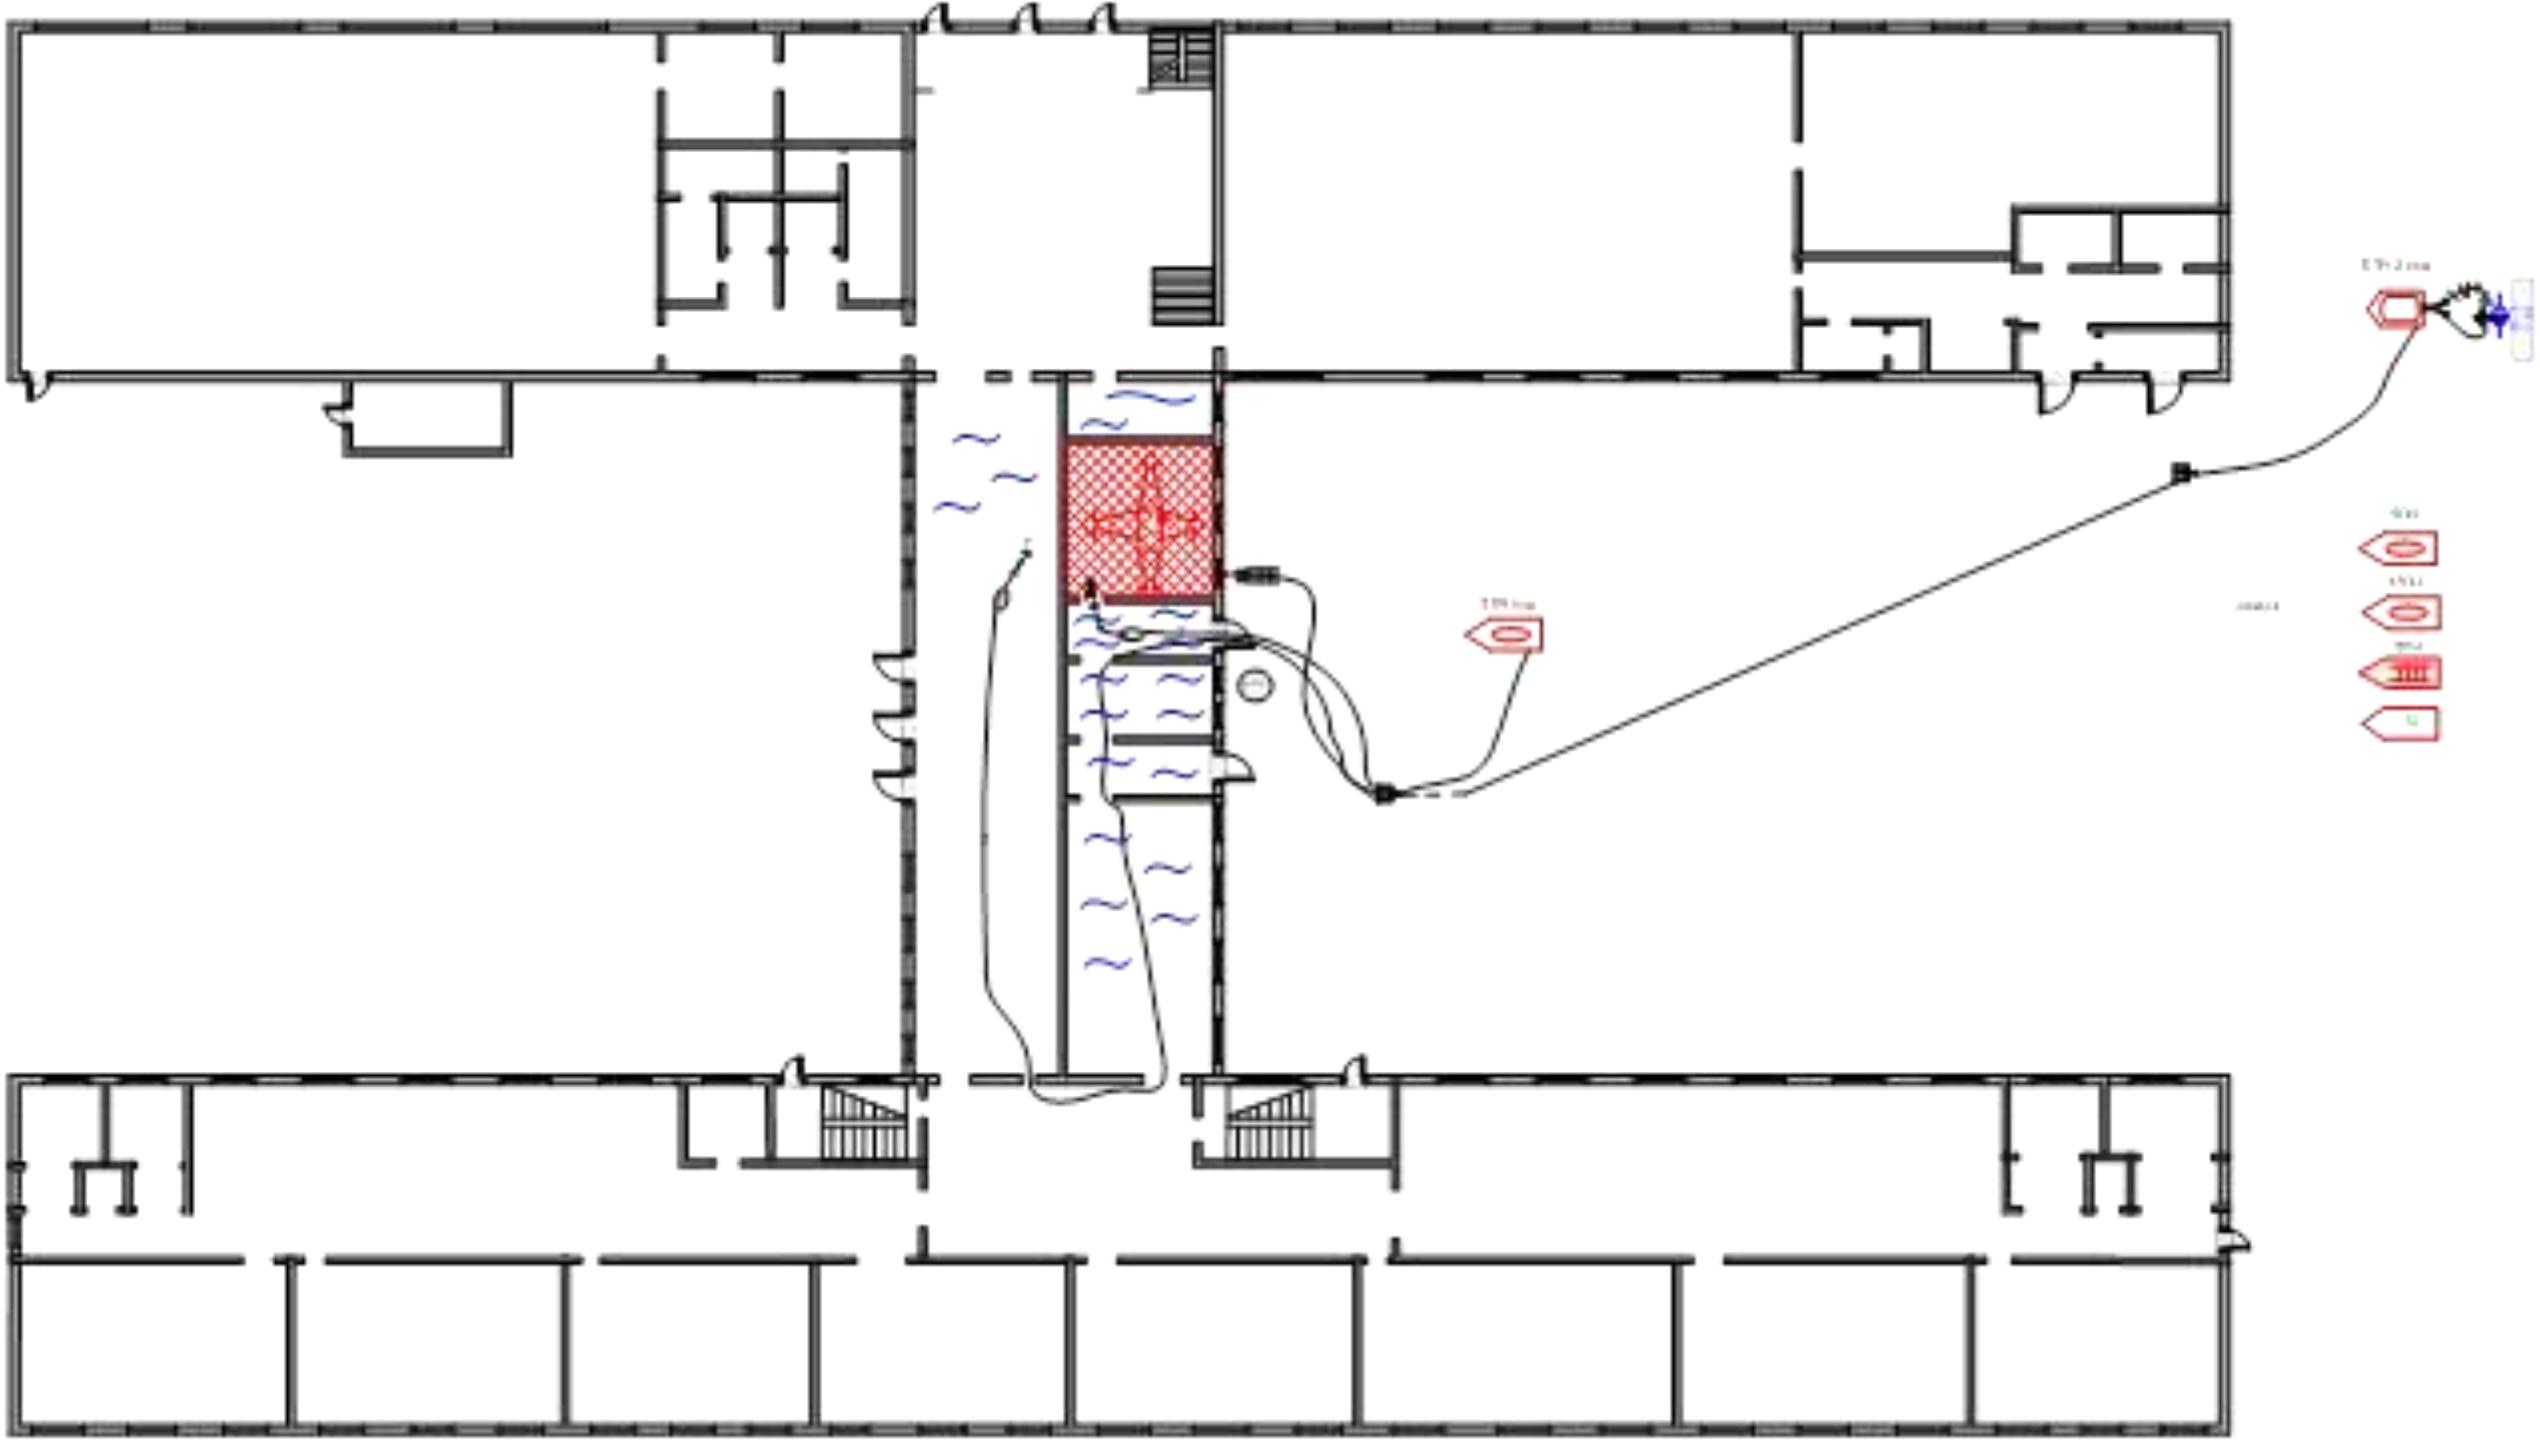

# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК


Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(Риски возникновения техногенных пожаров)

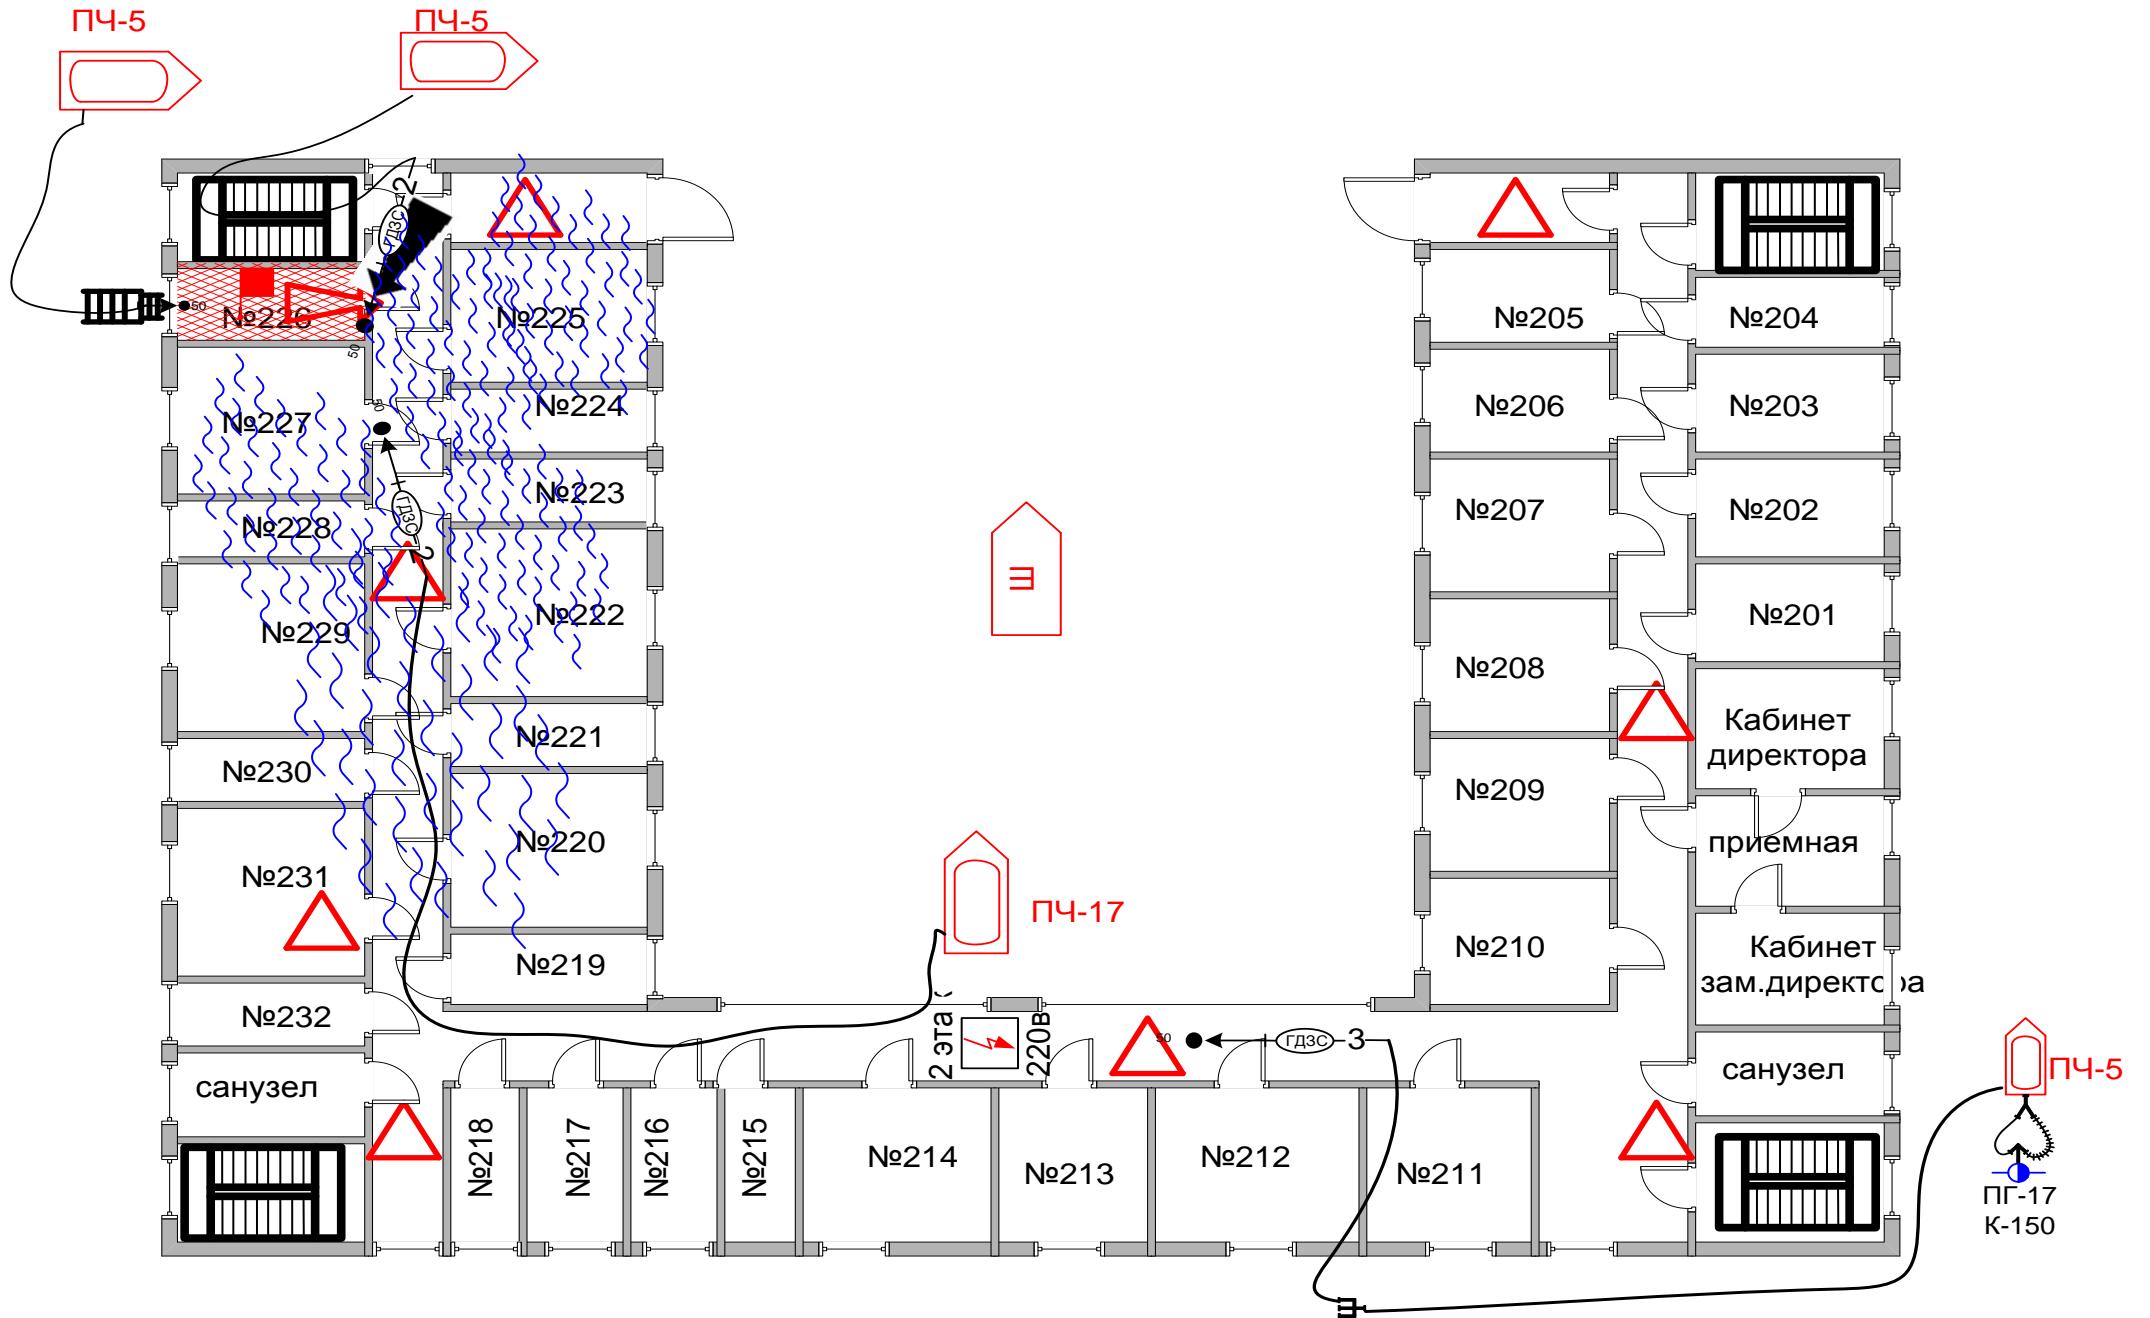



# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОГБПОУ ДТК

Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
(Риски возникновения аварий на системах ЖКХ)

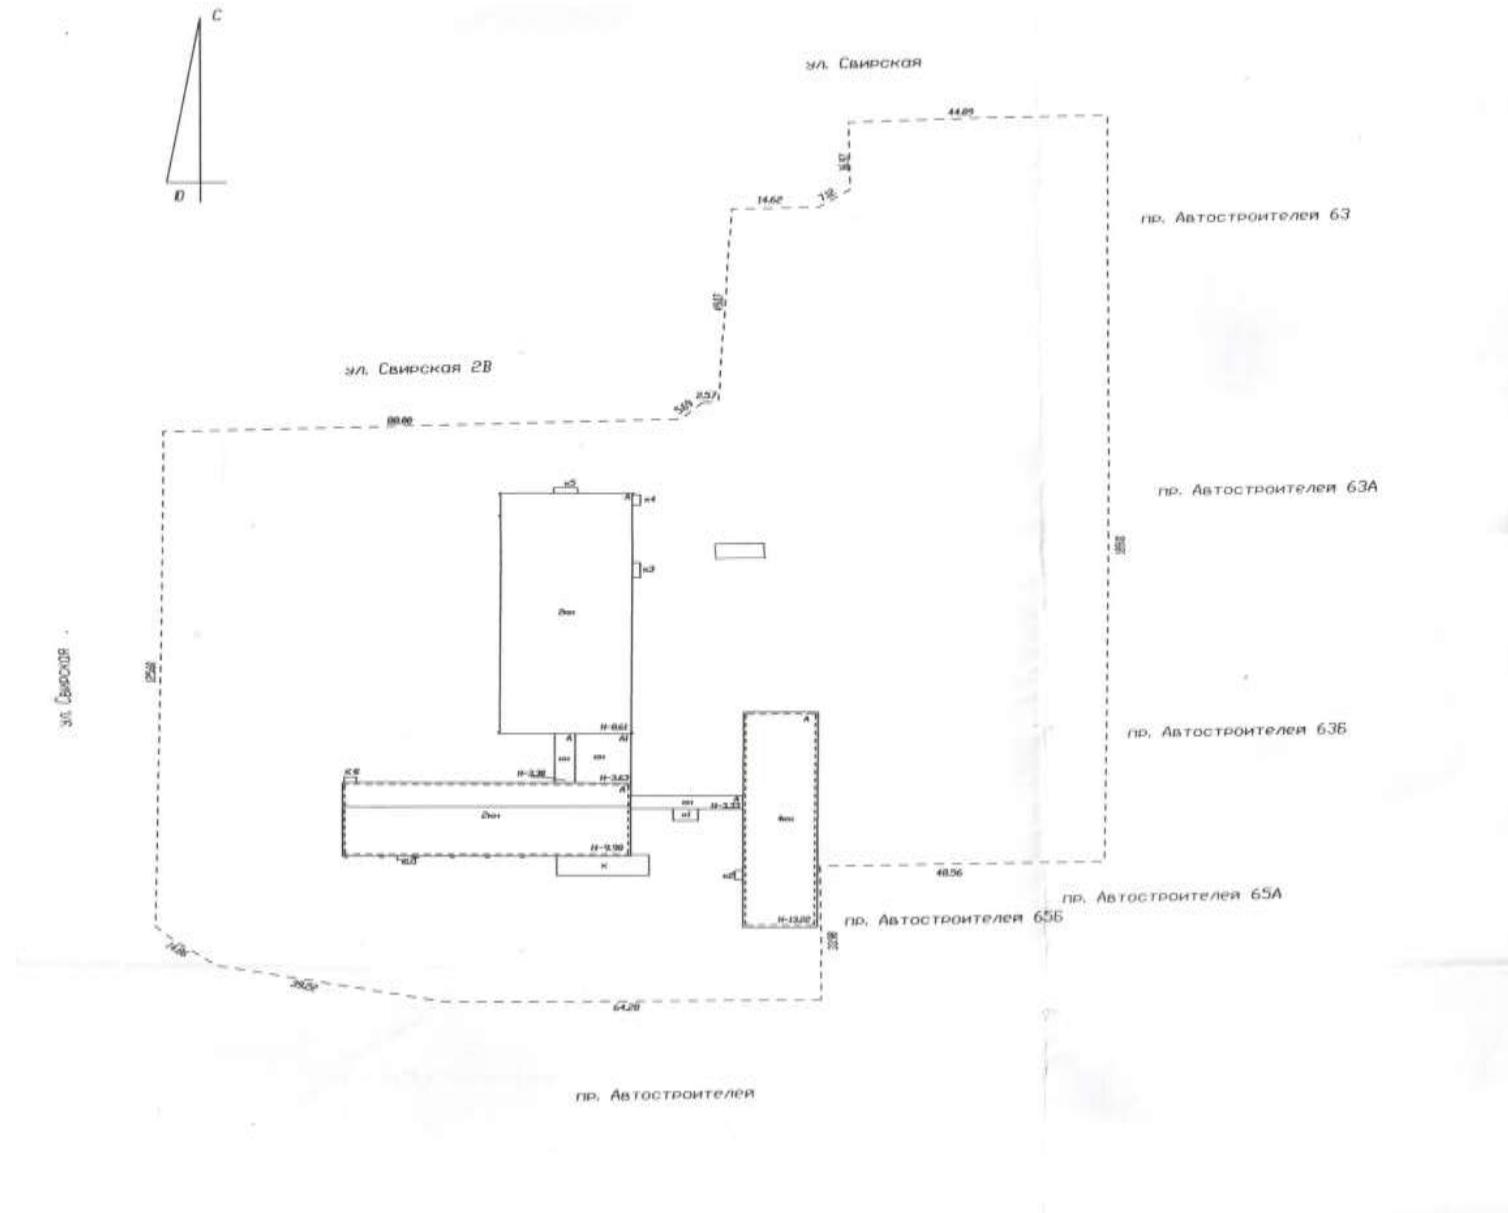



**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА: ОГБПОУ ДТК**  
**Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63**  
**(Декларация пожарной безопасности)**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНА**

Отдел надзорной деятельности по г. Димитровграду

"21" февраля 2013 г.

Регистрационный № 73 405-Т0-1136

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Димитровградский технический колледж» (ОГБОУ СПО «ДТК»).

Класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1 (учебный корпус № 1).

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица – 1027300541927.

Идентификационный номер налогоплательщика – 7302009820.

Место нахождения объекта защиты: 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63.

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты – 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63, [dtk@dim-spo.ru](mailto:dtk@dim-spo.ru), (84235) 5-62-65, факс: 5-62-30.

№ п/п	Наименование раздела
	2
I	<b>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</b> Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п.2 Протокола селекторного совещания по вопросам разработки, представления и регистрации в органах государственного пожарного надзора МЧС России деклараций пожарной безопасности (№ 2-ГК от 17.02.2010).
II	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> В связи с тем, что выполняются требования пожарной безопасности, указанные в разделе 3, считаем, что ущерба имуществу третьих лиц от пожара нанесено, не будет.
III	<b>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение, которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b> Объект защиты был введен в эксплуатацию 1974 года. 1. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов детских домов и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89: п.п.1.4; 2.1; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1-3.8; 3.10; 3.11; 4.1; 5.1-5.23; 6.1-6.4. 2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: п.п. 6; 7; 9; 11; 12; 20; 21; 22; 23 (а, б, д, е, ж, з, к, л); 24; 25; 26; 28; 30 (а, б); 32 (а, б, в, г, д, е); 33; 34; 35; 36 (а, б, в, г, д, е, ж, з); 43; 44; 48 (а, б, в, г); 50; 55; 56; 57; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 70; 71 (а, б, в); 96; 98; 99; 100; 102; 103; 104; 105; 395 (а, б, в); 396; 460 – 469; 471 – 483. 3. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»: п.п.2; 4; 5.30; 31- 37; 40; 43-47; 49; 50; 51- 55. 4. СНиП II-A.5-70 (строительные нормы и правила): п.п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.7 - 4.10. 5. НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности»: п.п. 1.2; 1.6; 2.1. 6. НПБ 104-03 (нормы пожарной безопасности) «Системы оповещения и управления людей при пожарах в зданиях и сооружениях»: п.п. 4.1; Т.1; 2. 7. НПБ 110-03 (нормы пожарной безопасности) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»: п.п. 3; 14; Т.3. 8. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п.п. 5.33; 5.34; 6.5; 6.7; 6.8; 7.1-7.6; 8.2; 10.2. 9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ): п.п. 6.1.11; 6.1.13; 6.1.14; 6.1.16; 6.1.25; 6.6.25; 7.1.22; 7.1.24; 7.1.25; 7.1.28. 10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП): п.п. 1.2.1; 1.2.2 (абз. 1; 2; 11-14); 1.2.3; 1.4.4; 1.6.1; 1.6.3; 1.7.20; 2.7.20; 2.7.13; 2.12.7.

Настоящая декларация разработана  
директором ОГБОУ СПО «ДТК»  
А.В.Михайлов  
"21" февраля 2013 г.

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
ОГБПОУ ДТК**  
Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63  
**(Лист учета проверки надзорными органами)**

<b>№ п/п</b>	<b>ДАТА ПРОВЕРКИ</b>	<b>ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН</b>	<b>ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ</b>
1.	01.03.2016	Отдел надзорной деятельности по г.Димитровграду УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области.	Выявлено 50 пунктов нарушения в ходе проведения проверки. Составлено предписание № 9 / 1 / 11 от 01.03.2016 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности – 01.03.2017
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			